


报告编号：YXJC210901-05

检 测 报 告



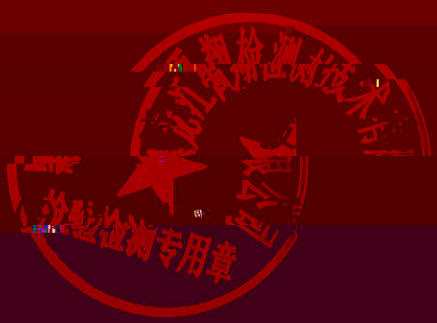


声　　明

1、本报告涂改无效，报告无公司检测专用章、骑缝章无效。

2、检测报告不得复制，复制的检测报告无效。

3、委托送检样品，其检测数据、结果仅证明所委托样品的检测时的状态。

4、本检测结果仅代表检测时委托方提供的样品对所委托的项目检测。

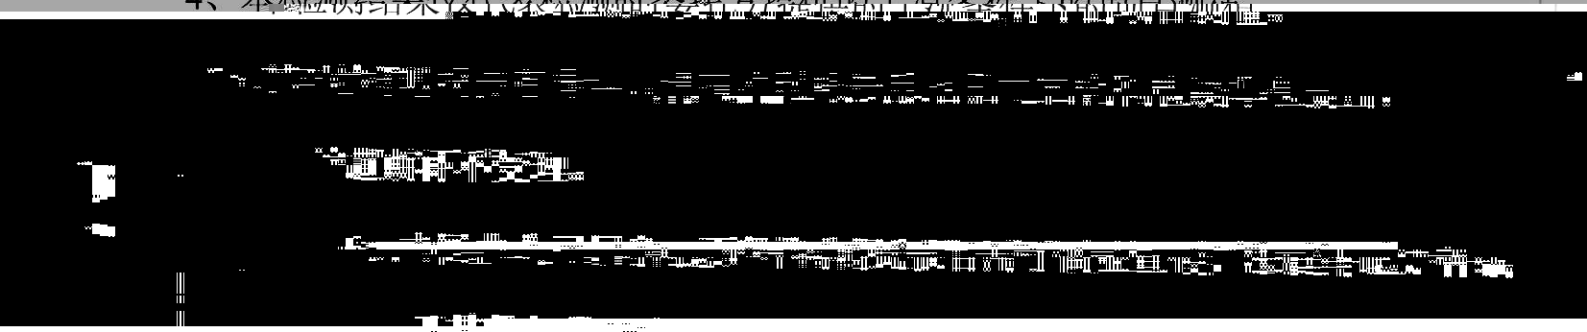

检测报告

地　　址　　黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路[illegible]


样品表

类别	采样日期	采样点位	样品编号	观性状特征
有组织废	电厂锅炉烟囱			

类别	检测项目	检测标准（方法）	仪器名称型号及编号
有组织废气	汞	原子荧光分光光度法《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局（2003年）	自动烟尘烟气测试仪 GH-60E YXE037 原子荧光光度计 AF-610E YXE050
	烟气黑度	固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法 HJ/T [illegible]	林格曼烟气黑度图

二、检测示意图

1、有组织废气检测点位示意图

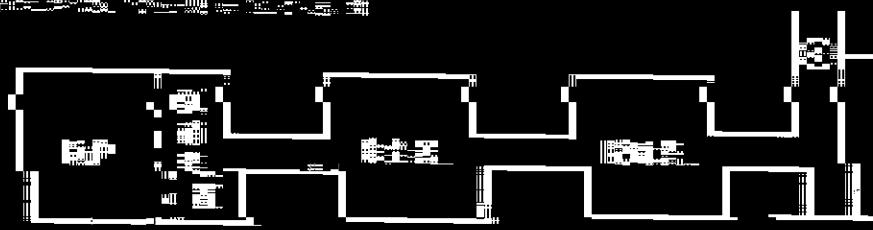

2、[illegible]



五、检测结果

1、有组织检测结果

		15				mg/m³
		32				mg/m³
	氮氧化物	折算浓度	35	31	200	mg/m³
			25			mg/m³
			7.97			kg/h
		排放速率	7.94	7.70	—	kg/h
			7.18			kg/h
			81			mg/m³
		排放浓度	78	79	—	mg/m³
			78			mg/m³
			139			mg/m³
	氮氧化物	折算浓度	136	133	200	mg/m³
			129			mg/m³
			34.07			kg/h
		排放速率	31.03	34.17	—	kg/h
			37.42			kg/h

电厂锅炉

DA024

采样位置	采样日期	项目	检测结果	平均值	标准限值	单位
电厂锅炉烟囱1#DA024	2021.09.01	汞	排放浓度	3×10⁻⁶L	3×10⁻⁶L	——	mg/m³
				3×10⁻⁶L			mg/m³
				3×10⁻⁶L			mg/m³
			折算浓度	3×10⁻⁶L	3×10⁻⁶L	0.03	mg/m³
				3×10⁻⁶L			mg/m³
			排放速率	6.7×10⁻⁷			kg/h
				7.5×10⁻⁷	6.9×10⁻⁷	——	kg/h
				6.4×10⁻⁷			kg/h
		烟气黑度		<1级			级
				<1级	1级	1	级
				<1级			级

2、烟气参数检测结果

采样位置	项目	采样时间	标干流量（m³/h）	温度（℃）	湿度（%）	流速（m/s）	含氧量（%）	基准含氧量（%）
电厂锅炉烟囱1#DA024	颗粒物	2021.09.01	419238	51.2	6.3	6.59	12.2	6.0
			478503	49.9	6.5	7.21	11.9	6.0
		平均值	431515	50.8	6.4	6.52	12.2	6.0
	汞		448260	52.4	6.3	6.79	12.1	6.0
			499653	51.4	6.6	6.50	11.9	6.0
			425537	50.9	6.2	6.39	12.5	6.0
		平均值	457810	51.6	6.4	6.56	12.2	6.0

3、无组织废气检测结果

采样位置	采样时间	检测项目	检测结果			平均值	标准值	单位

审核人：

编制人：